

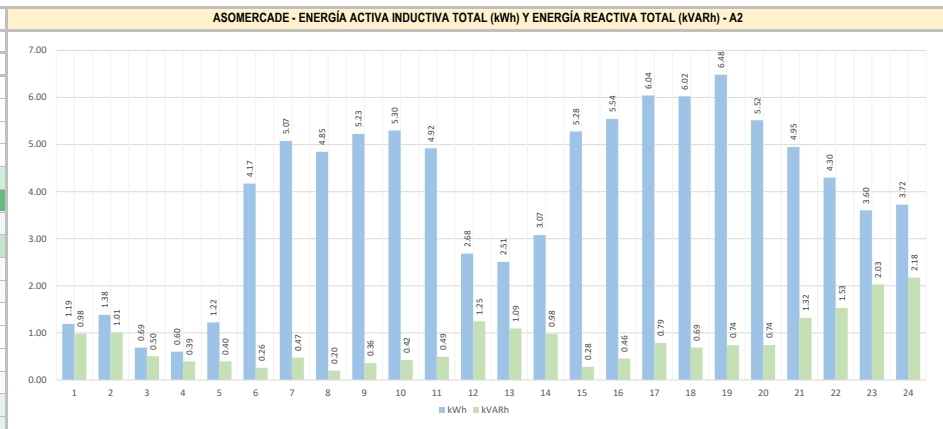



AÑO	MES	DIAS	HORAS. P.	DIAS DEL REPORTE	
2025	8	15	6	VIERNES	
HORA	kWh	kVARh	kVarh PEN.	% R/A	kVarh (C)
1	1.19	0.98	0.38	82.3%	
2	1.38	1.01	0.32	73.1%	
3	0.69	0.50	0.16	73.3%	
4	0.60	0.39	0.09	65.5%	
5	1.22	0.40		32.3%	0.07
6	4.17	0.26		6.2%	0.28
7	5.07	0.47		9.3%	0.02
8	4.85	0.20		4.2%	0.10
9	5.23	0.36		6.9%	0.01
10	5.30	0.42		8.0%	0.01
11	4.92	0.49		10.0%	0.00
12	2.68	1.25		46.4%	
13	2.51	1.09		43.6%	
14	3.07	0.98		31.9%	0.01
15	5.28	0.28		5.3%	0.04
16	5.54	0.46		8.2%	0.04
17	6.04	0.79		13.0%	
18	6.02	0.69		11.4%	
19	6.48	0.74		11.4%	
20	5.52	0.74		13.5%	0.01
21	4.95	1.32		26.7%	
22	4.30	1.53		35.6%	
23	3.60	2.03	0.23	56.3%	
24	3.72	2.18	0.31	58.4%	
TOTALES	94.36	19.56	1.50		0.60

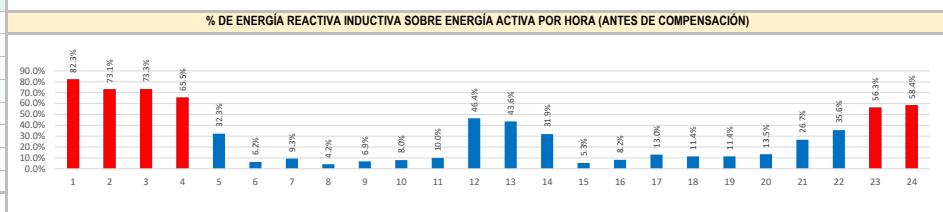


kWh (DÍA) - kVARh INDUCTIVOS (DÍA)

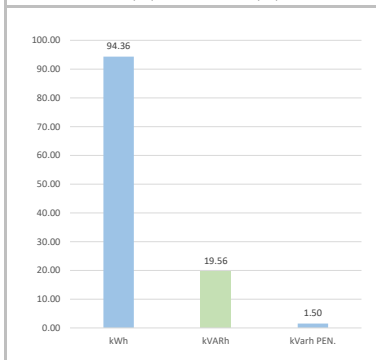

ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVARh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

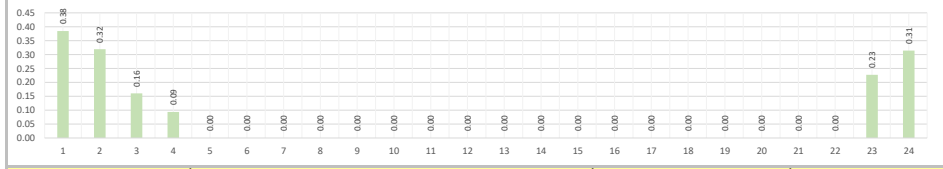


ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVARh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

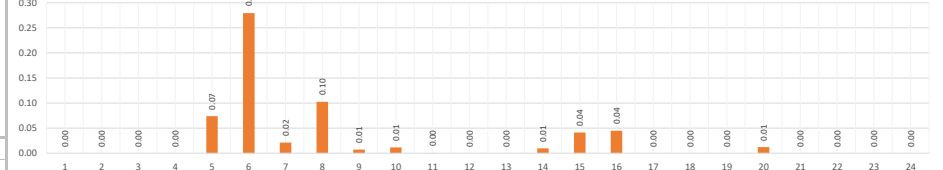


HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA ANTES DE LA COMPENSACIÓN	INDUCTIVA	6
	CAPACITIVA	11

% USO DE FASES DE COMPENSACIÓN

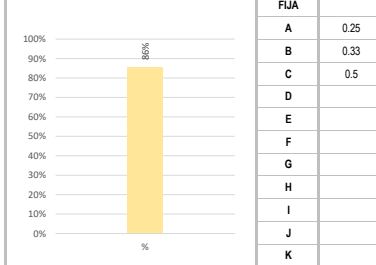


COMPARATIVO DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA TOTAL ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN (kVARh)

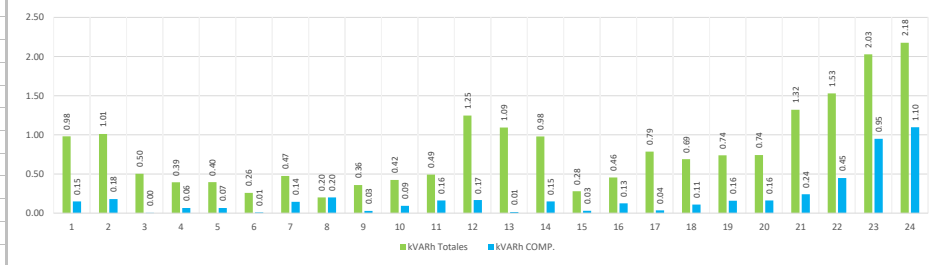


ANÁLISIS OPERATIVO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN

FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS INSTALADAS	7
FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS EN USO	7
ETAPA FIJA	NO
% DE USO DE LAS FASES DE COMPENSACIÓN	86%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (ANTES)	0.64%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (DESPUES)	0.64%
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (ANTES)	SI
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (DESPUES)	NO
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (ANTES)	82.3%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (ANTES)	6
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (DESPUES)	29.4%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (DESPUES)	
kVAR MÁXIMOS COMPENSADOS POR EL SISTEMA	1


% DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA SOBRE ENERGÍA ACTIVA POR HORA (ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN)

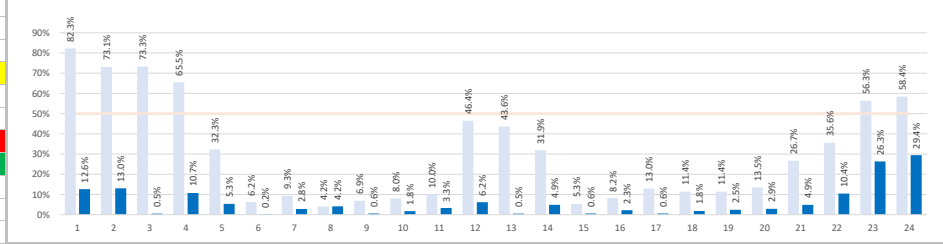

COMPARATIVO ANTES Y DESPUES DE COMPENSAR


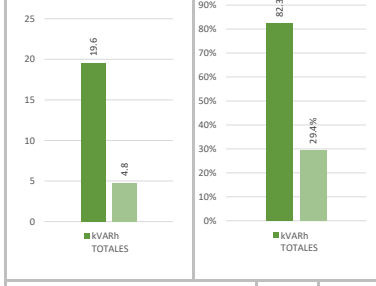


ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN POR EFECTO DE LA ETAPA FIJA DE COMPENSACIÓN (kVARh)

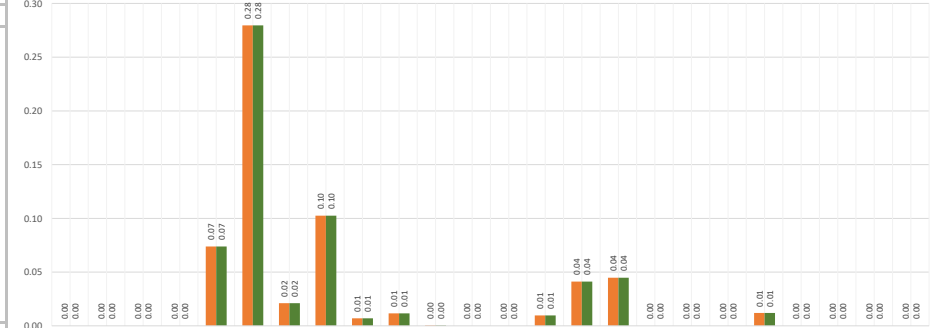


HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA DESPUES DE LA COMPENSACIÓN	INDUCTIVA	
	CAPACITIVA	11


AÑO	MES	DIAS	HORAS. P.	DIAS DEL REPORTE	
2025	8	16	11	SABADO	
HORA	kWh	KVARh	kVarh PEN.	% R/A	kVarh (C)
1	3.06	2.20	0.67	72.0%	
2	3.35	2.27	0.59	67.7%	
3	3.45	2.45	0.73	71.1%	
4	3.62	2.00	0.19	55.1%	
5	5.81	0.52		9.0%	0.01
6	6.48	0.61		9.5%	
7	5.73	0.42		7.3%	0.16
8	4.57				0.45
9	4.60	0.30		6.6%	0.20
10	2.59	1.42	0.12	54.7%	
11	2.30	1.37	0.22	59.4%	
12	2.16	1.44	0.36	66.8%	
13	2.11	1.38	0.32	65.2%	
14	2.12	1.31	0.25	61.6%	
15	2.12	1.13	0.07	53.4%	
16	5.12	0.23		4.6%	0.10
17	5.37	0.21		3.9%	0.13
18	5.35	0.07		1.3%	0.20
19	5.61	0.69		12.3%	0.01
20	4.03	1.23		30.6%	
21	3.94	0.97		24.6%	
22	3.42	1.49		43.7%	
23	2.57	1.22		47.3%	
24	2.77	1.81	0.43	65.4%	
TOTALES	92.24	26.74	3.95		1.26

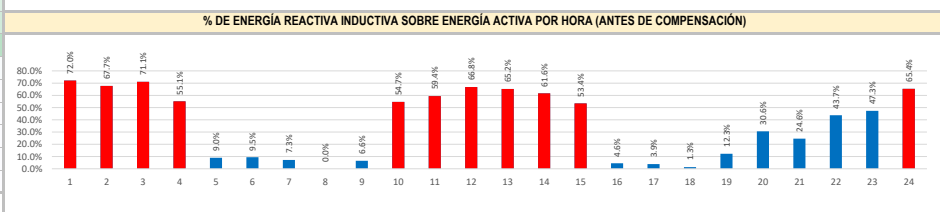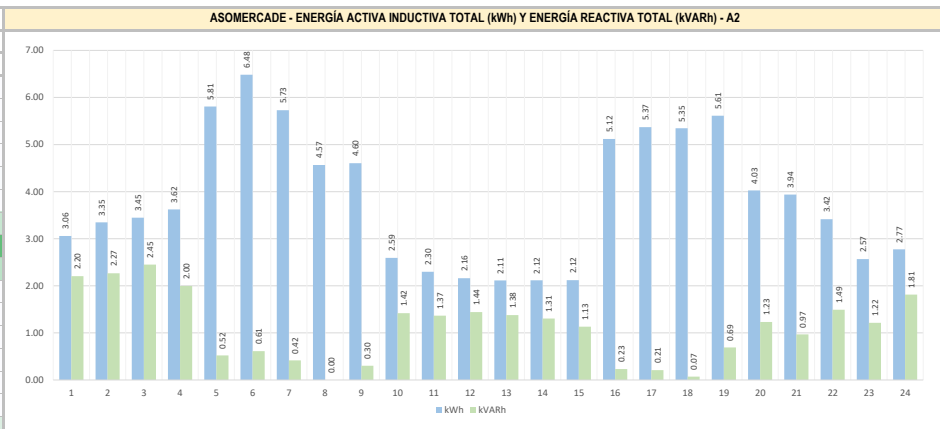

kWh (DÍA) - kVarh INDUCTIVOS (DÍA)

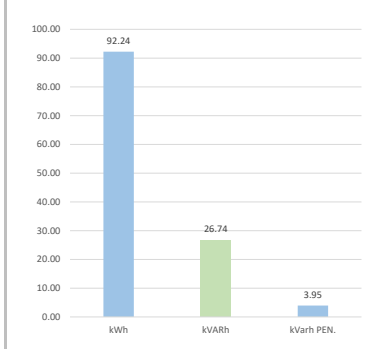

ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVarh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

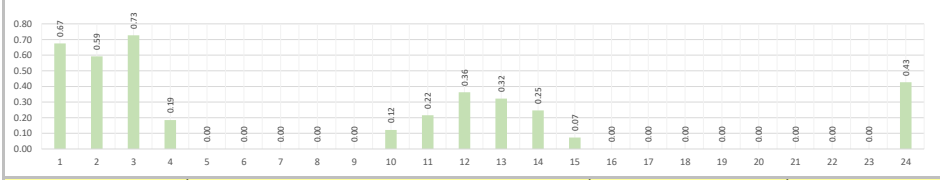


ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVarh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)




HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA ANTES DE LA COMPENSACIÓN	INDUCTIVA	11
	CAPACITIVA	8

% USO DE FASES DE COMPENSACIÓN

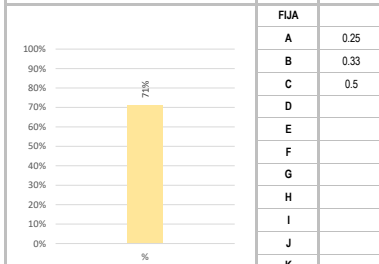


COMPARATIVO DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA TOTAL ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN (kVarh)

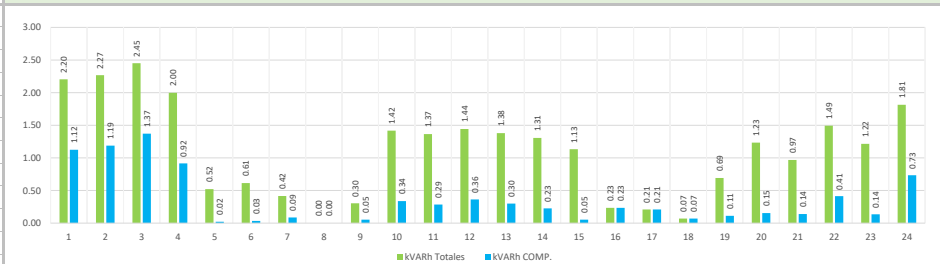


ANÁLISIS OPERATIVO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN

FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS INSTALADAS	7
FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS EN USO	6
ETAPA FIJA	NO
% DE USO DE LAS FASES DE COMPENSACIÓN	71%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (ANTES)	1.36%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (DESPUES)	1.36%
DÍA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (ANTES)	SI
DÍA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (DESPUES)	NO
% MÁXIMO DE ENERGÍA INDUCTIVA / ACTIVA (ANTES)	72.0%
% MÁXIMO DE ENERGÍA INDUCTIVA / ACTIVA (DESPUES)	39.8%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (ANTES)	11
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (DESPUES)	
KVAR MÁXIMOS COMPENSADOS POR EL SISTEMA	1


% DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA SOBRE ENERGÍA ACTIVA POR HORA (ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN)

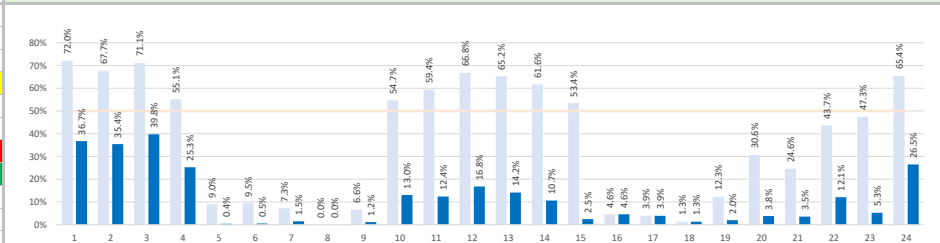

ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN POR EFECTO DE LA ETAPA FIJA DE COMPENSACIÓN (kVarh)

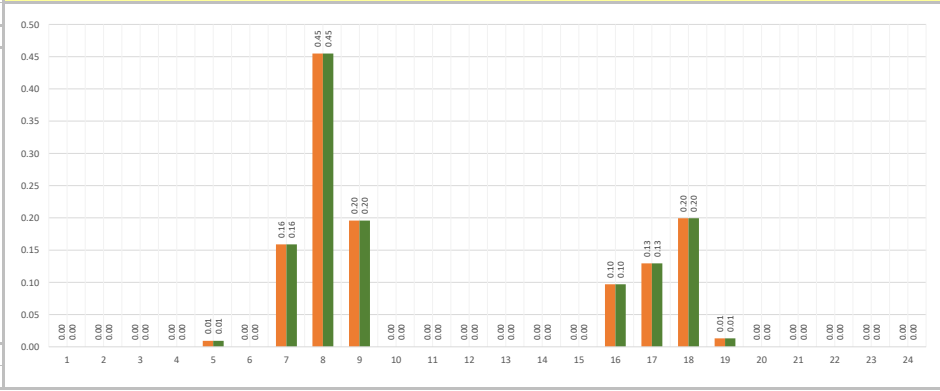


COMPARATIVO ANTES Y DESPUES DE COMPENSAR

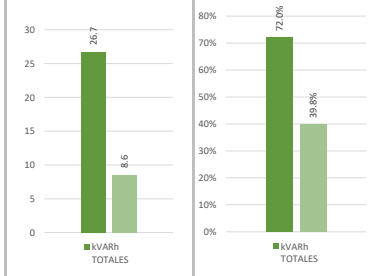


HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA DESPUES DE LA COMPENSACIÓN	INDUCTIVA	
	CAPACITIVA	8


AÑO	MES	DIAS	HORAS. P.	DOMINGO	
2025	8	17	6	DOMINGO	
HORA	kWh	kVARh	kVarh PEN.	% R/A	kVarh (C)
1	2.39	1.27	0.07	53.0%	
2	2.37	1.20	0.01	50.4%	
3	1.31	0.65		49.6%	0.01
4	1.06	0.52		49.5%	
5	1.95	0.23		11.5%	0.49
6	2.71				0.94
7	2.69				0.93
8	2.69				0.93
9	2.71				0.94
10	2.93				1.04
11	3.09				1.14
12	2.36				0.87
13	2.23				0.66
14	2.25				0.66
15	0.83	0.04		4.8%	0.12
16	0.50	0.05		10.0%	
17	0.46	0.04		8.0%	0.01
18	0.19	0.03		13.9%	
19	0.17	0.03		17.9%	
20	0.17	0.03		19.1%	
21	0.64	0.42	0.10	64.9%	0.00
22	1.09	0.77	0.22	69.9%	
23	0.95	0.65	0.18	68.6%	
24	0.73	0.48	0.12	65.9%	
TOTALES	38.47	6.39	0.69		8.75

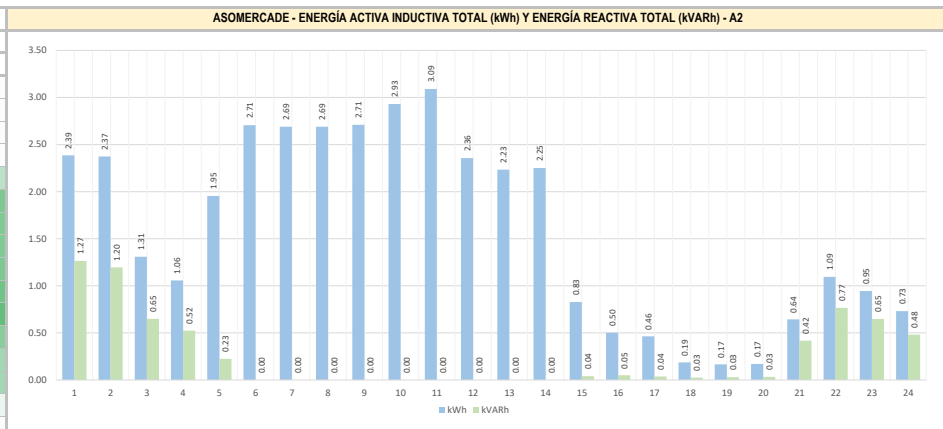

kWh (DÍA) - kVARh INDUCTIVOS (DÍA)

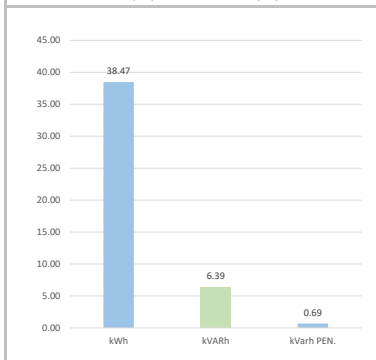


% DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA SOBRE ENERGÍA ACTIVA POR HORA (ANTES DE COMPENSACIÓN)

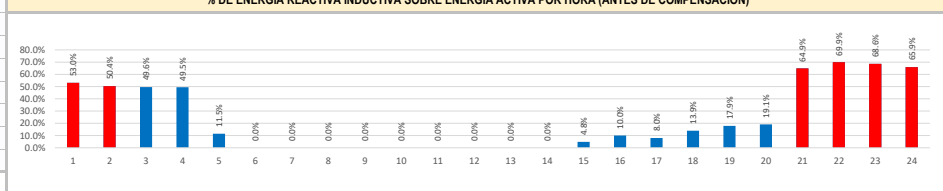


HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA ANTES DE LA COMPENSACIÓN

INDUCTIVA	6
CAPACITIVA	15
ETAPA	kVAR
FLJA	
A	0.25
B	0.33
C	0.5
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	


% USO DE FASES DE COMPENSACIÓN

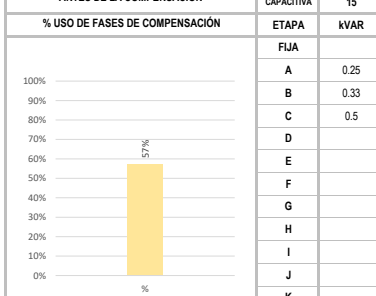

ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVARh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

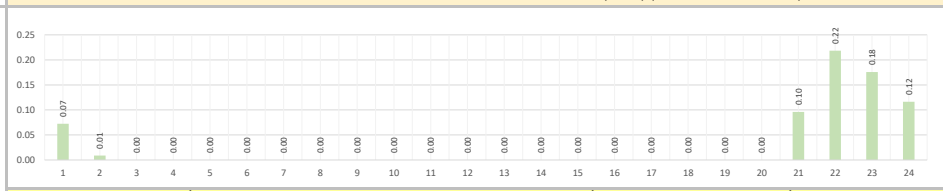


ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVARh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

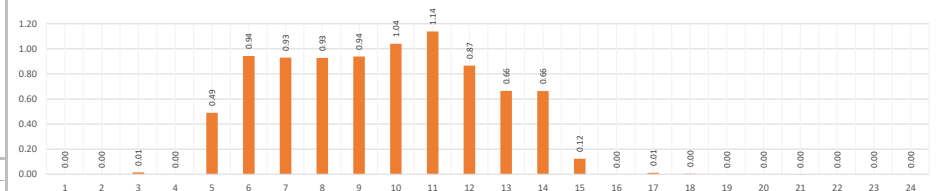


ANÁLISIS OPERATIVO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN

FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS INSTALADAS	7
FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS EN USO	5
ETAPA FLJA	NO
% DE USO DE LAS FASES DE COMPENSACIÓN	57%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (ANTES)	22.75%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (DESPUES)	22.75%
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (ANTES)	SI
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (DESPUES)	NO
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (ANTES)	69.9%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (ANTES)	6
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (DESPUES)	20.8%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (DESPUES)	
kVAR MÁXIMOS COMPENSADOS POR EL SISTEMA	1


COMPARATIVO DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA TOTAL ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN (kVARh)

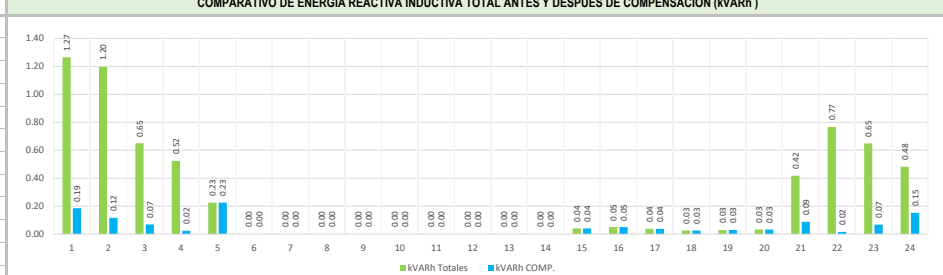


COMPARATIVO ANTES Y DESPUES DE COMPENSAR

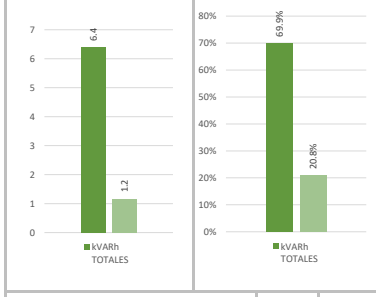

% DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA SOBRE ENERGÍA ACTIVA POR HORA (ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN)

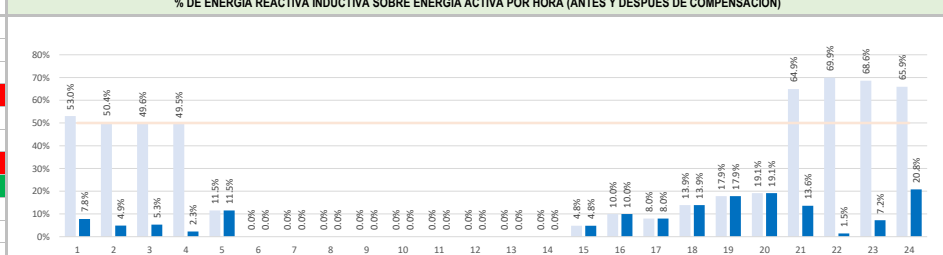


ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN POR EFECTO DE LA ETAPA FLJA DE COMPENSACIÓN (kVARh)

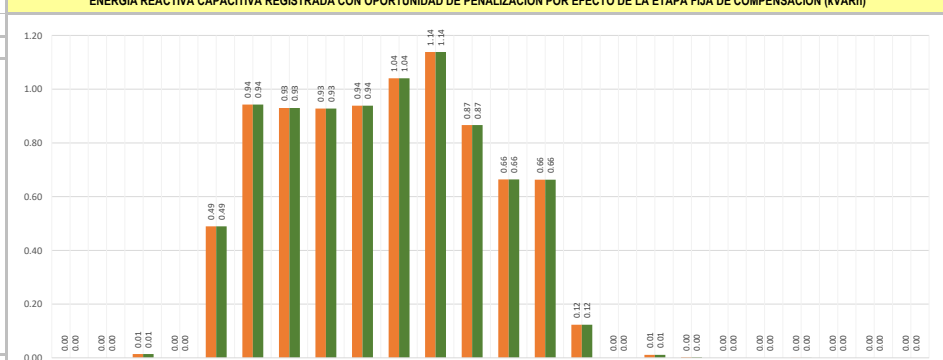



HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA DESPUES DE LA COMPENSACIÓN

INDUCTIVA	6
CAPACITIVA	15


AÑO	MES	DIAS	HORAS. P.	DIAS DEL REPORTE	
2025	8	18	5	LUNES	
HORA	kWh	KVARh	kVarh PEN.	% R/A	kVarh (C)
1	0.89	0.60	0.16	68.0%	
2	0.58	0.36	0.07	62.7%	
3	0.41	0.23	0.02	55.1%	
4	1.07	0.74	0.20	68.8%	
5	1.12	0.74	0.18	66.1%	
6	0.90	0.28		31.5%	0.07
7	0.55				0.09
8	0.32				0.02
9	0.31				0.02
10	0.31				0.02
11	0.31				0.02
12	0.31				0.03
13	0.31				0.03
14	0.31				0.03
15	0.31				0.03
16	0.31				0.03
17	0.29	0.00		1.7%	0.02
18	0.18	0.03		15.3%	0.00
19	0.16	0.03		19.6%	
20	0.16	0.04		23.5%	
21	0.16	0.04		25.0%	
22	0.16	0.04		23.8%	
23	0.19	0.03		13.7%	
24	0.19	0.03		14.9%	
TOTALES	9.80	3.18	0.63		0.42

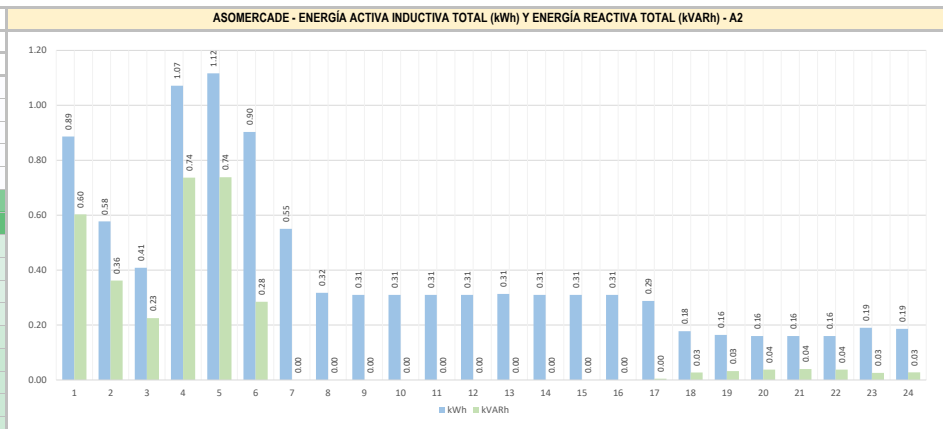


kWh (DÍA) - kVarh INDUCTIVOS (DÍA)

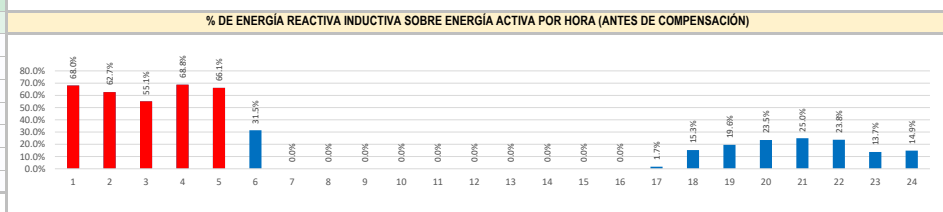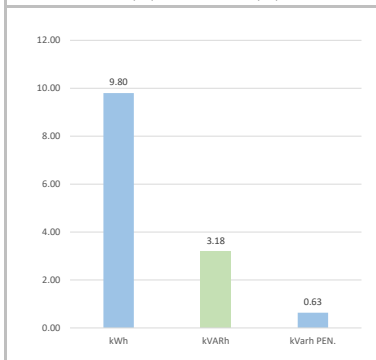

ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVarh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

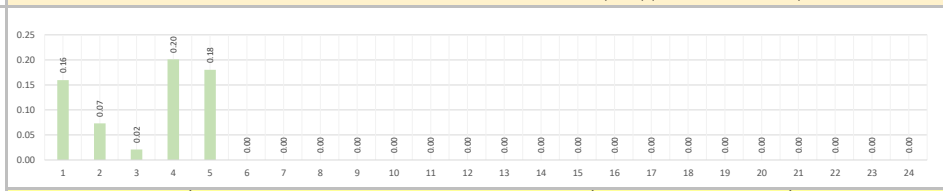


ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVarh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

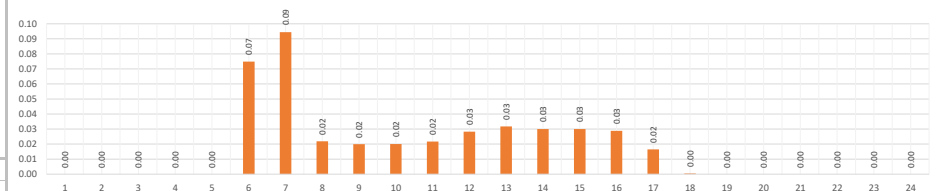

HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA ANTES DE LA COMPENSACIÓN

INDUCTIVA	5
CAPACITIVA	13

% USO DE FASES DE COMPENSACIÓN

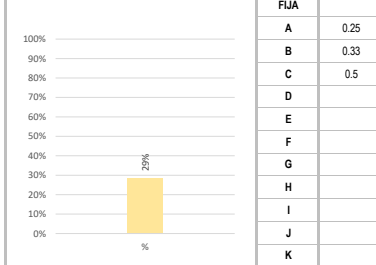

ETAPA	kVAR
FLJA	
A	0.25
B	0.33
C	0.5
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	


COMPARATIVO DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA TOTAL ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN (kVarh)




ANÁLISIS OPERATIVO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN

FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS INSTALADAS	7
FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS EN USO	3
ETAPA FLJA	NO
% DE USO DE LAS FASES DE COMPENSACIÓN	29%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (ANTES)	4.27%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (DESPUES)	4.27%
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (ANTES)	SI
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (DESPUES)	SI
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (ANTES)	68.8%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (ANTES)	5
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (DESPUES)	55.1%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (DESPUES)	1
KVAR MÁXIMOS COMPENSADOS POR EL SISTEMA	1


% DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA SOBRE ENERGÍA ACTIVA POR HORA (ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN)

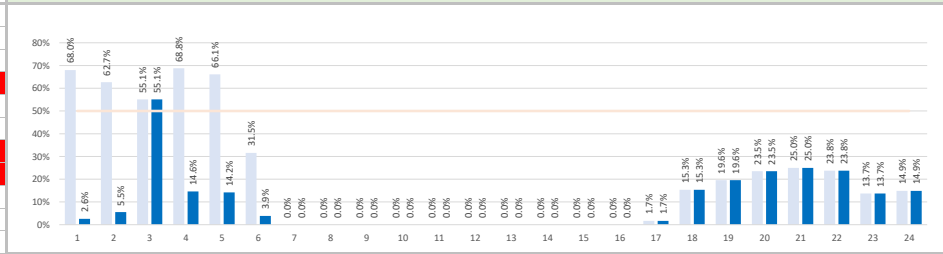

ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN POR EFECTO DE LA ETAPA FLJA DE COMPENSACIÓN (kVarh)

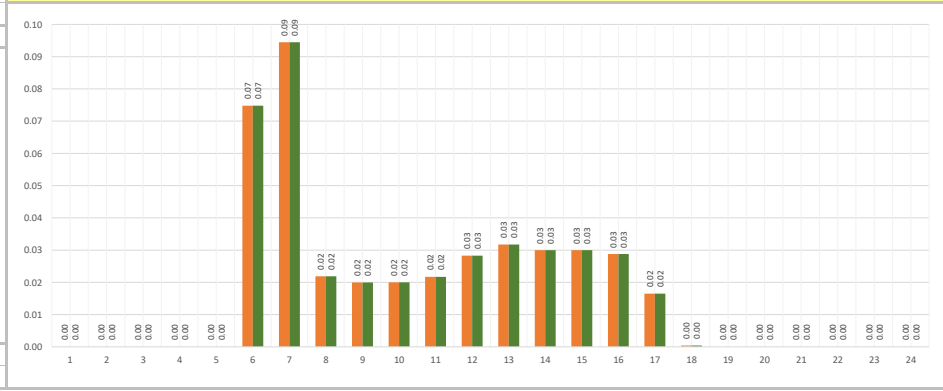


COMPARATIVO ANTES Y DESPUES DE COMPENSAR

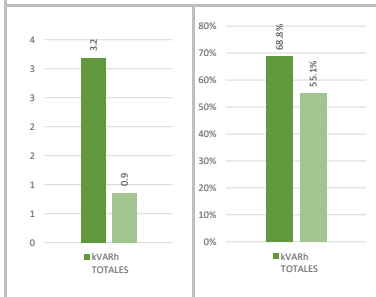



HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA DESPUES DE LA COMPENSACIÓN

INDUCTIVA	1
CAPACITIVA	13


AÑO	MES	DIA	HORAS. P.	DIA DEL REPORTE	
2025	8	19		MARTES	
HORA	kWh	kVARh	kVarh PEN.	% R/A	kVarh (C)
1	0.17	0.03		18.5%	
2	0.17	0.03		18.7%	
3	0.16	0.03		19.4%	
4	0.16	0.03		20.7%	
5	0.19	0.03		18.1%	0.00
6	0.33				0.02
7	0.31				0.01
8	0.31				0.01
9	0.30				0.01
10	0.22	0.01		5.3%	0.00
11	0.29	0.01		3.1%	0.04
12	0.39	0.00		1.2%	0.08
13	0.20	0.01		4.9%	
14	0.20	0.01		4.9%	
15	0.20	0.01		4.9%	
16	0.20	0.01		4.9%	
17	0.20	0.01		6.9%	
18	0.18	0.03		15.9%	
19	0.18	0.03		17.1%	
20	0.16	0.04		23.9%	
21	0.16	0.04		22.5%	
22	0.16	0.04		22.0%	
23	0.16	0.04		26.2%	
24	0.16	0.04		21.7%	
TOTALES	5.17	0.49			0.17

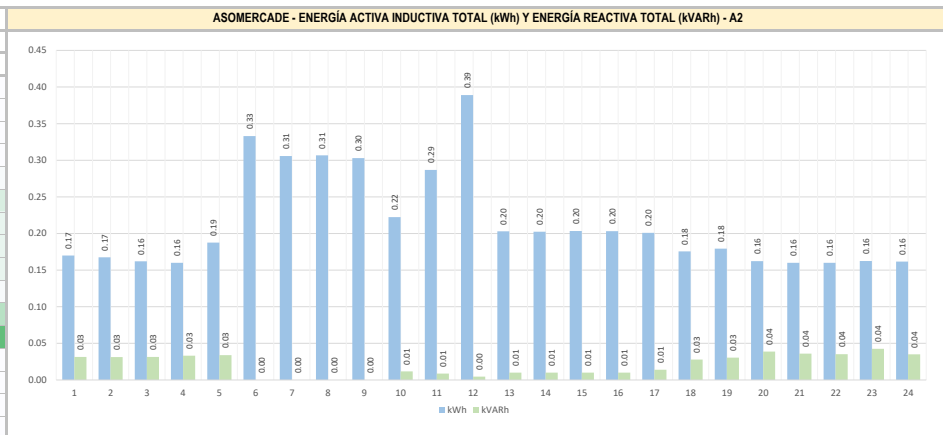


kWh (DÍA) - kVARh INDUCTIVOS (DÍA)

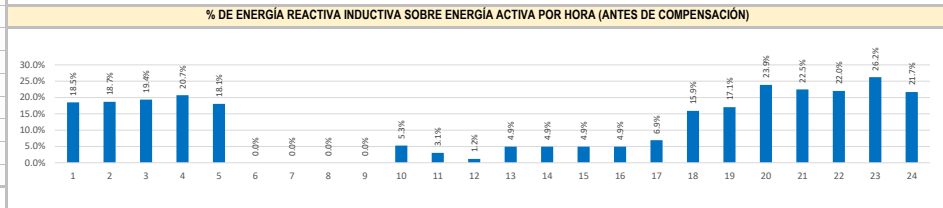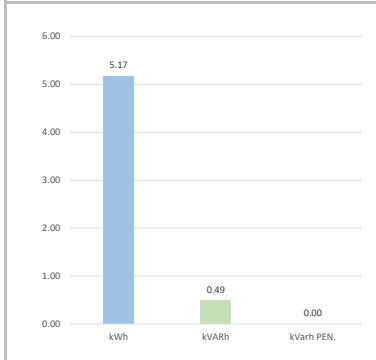

ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVARh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

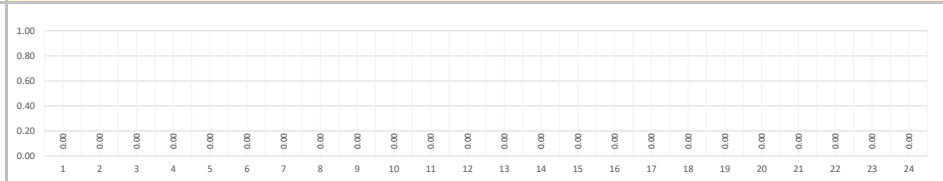

ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVARh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

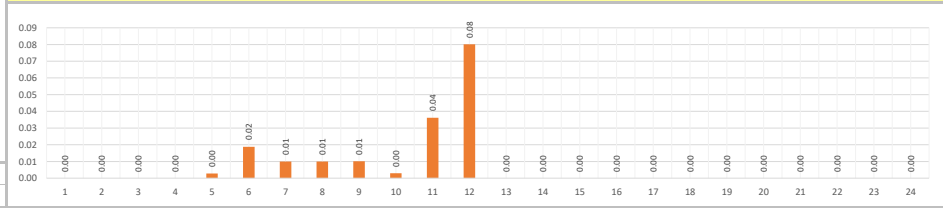

HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA ANTES DE LA COMPENSACIÓN

INDUCTIVA	8
-----------	---

% USO DE FASES DE COMPENSACIÓN

ETAPA	kVAR
FLJA	
A	0.25
B	0.33
C	0.5
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	


COMPARATIVO DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA TOTAL ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN (kVARh)




ANÁLISIS OPERATIVO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN

FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS INSTALADAS	7
FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS EN USO	
ETAPA FLJA	NO
% DE USO DE LAS FASES DE COMPENSACIÓN	-14%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (ANTES)	3.31%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (DESPUES)	3.31%
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (ANTES)	
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (DESPUES)	NO
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (ANTES)	26.2%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (ANTES)	
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (DESPUES)	26.2%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (DESPUES)	
kVAR MÁXIMOS COMPENSADOS POR EL SISTEMA	1


% DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA SOBRE ENERGÍA ACTIVA POR HORA (ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN)

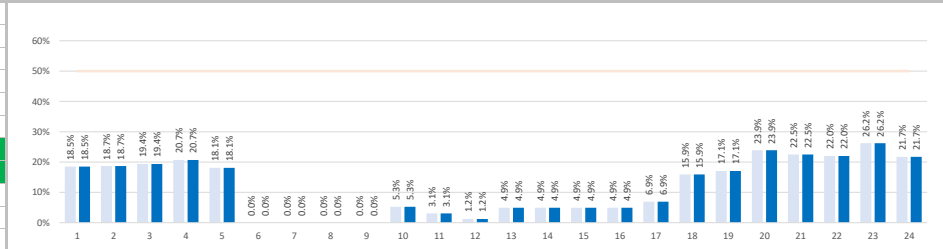

ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN POR EFECTO DE LA ETAPA FLJA DE COMPENSACIÓN (kVARh)

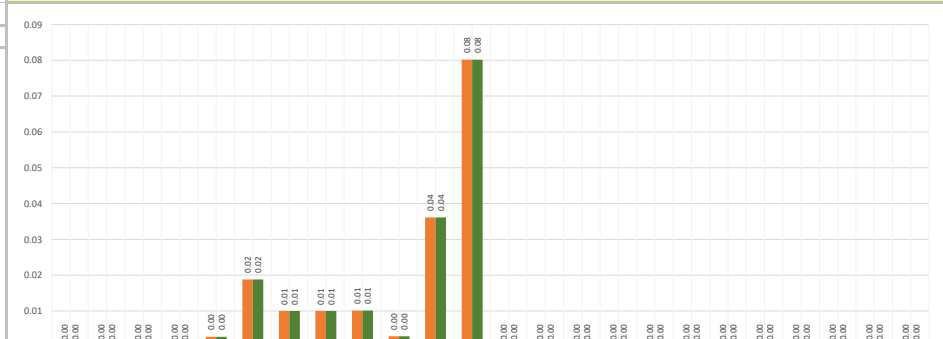


COMPARATIVO ANTES Y DESPUES DE COMPENSAR

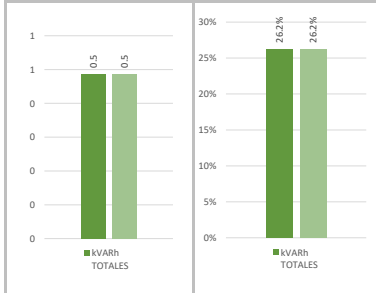


HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGIA DESPUES DE LA COMPENSACIÓN

INDUCTIVA	8
-----------	---


AÑO	MES	DIAS	HORAS, P.	DIAS DEL REPORTE		
2025	8	20		MIERCOLES		
HORA	kWh	kVarh	kVarh PEN.	% R/A	kVarh (C)	
1	0.18	0.03		14.6%	0.00	
2	0.27	0.01		2.1%	0.00	
3	0.37	0.04		11.3%	0.00	
4	0.37	0.05		12.5%	0.00	
5	0.41	0.05		11.5%	0.00	
6	0.80	0.00		0.5%	0.12	
7	0.68	0.00			0.15	
8	0.69	0.00			0.16	
9	0.56	0.01		1.3%	0.12	
10	0.21	0.02		7.7%		
11	0.21	0.01		5.1%		
12	0.21	0.01		4.8%		
13	0.21	0.01		4.8%		
14	0.21	0.01		4.8%		
15	0.21	0.01		4.8%		
16	0.21	0.01		4.8%		
17	0.23	0.01		5.3%	0.00	
18	0.18	0.03		19.9%		
19	0.17	0.04		23.6%		
20	0.17	0.04		22.7%		
21	0.17	0.04		23.5%		
22	0.16	0.04		24.6%		
23	0.16	0.04		25.0%		
24	0.16	0.04		24.9%		
TOTALES	7.19	0.54			0.55	

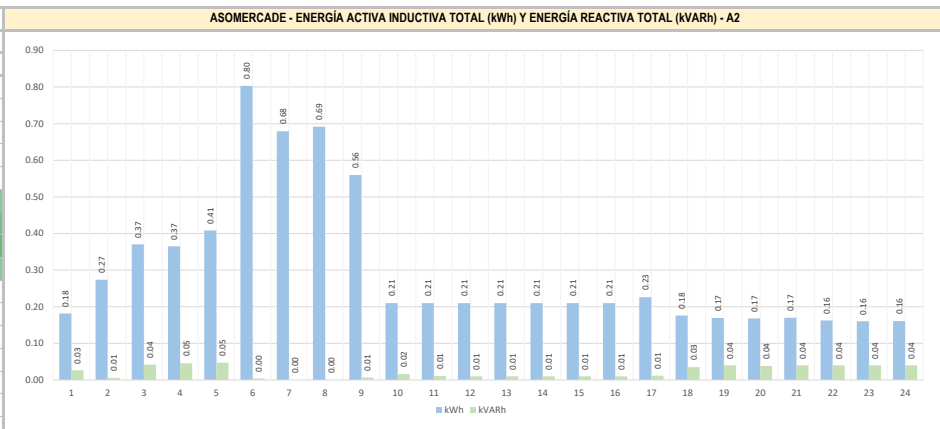


kWh (DÍA) - kVarh INDUCTIVOS (DÍA)

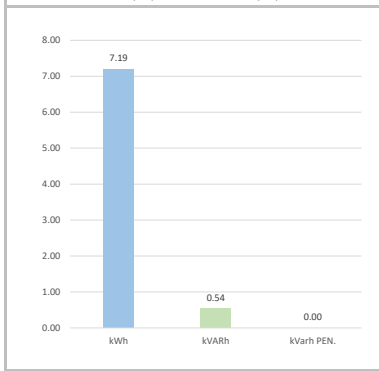


% DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA SOBRE ENERGÍA ACTIVA POR HORA (ANTES DE COMPENSACIÓN)

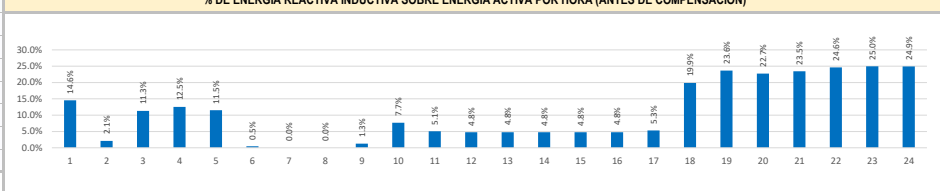

ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVarh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

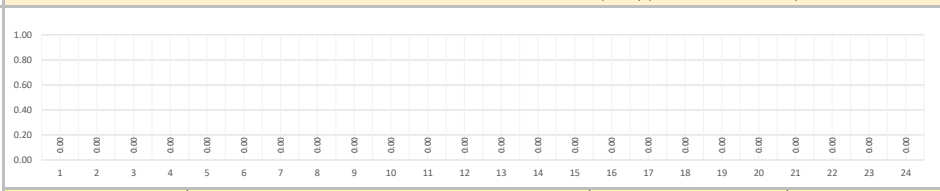


ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (kVarh) (ANTES DE COMPENSACIÓN)

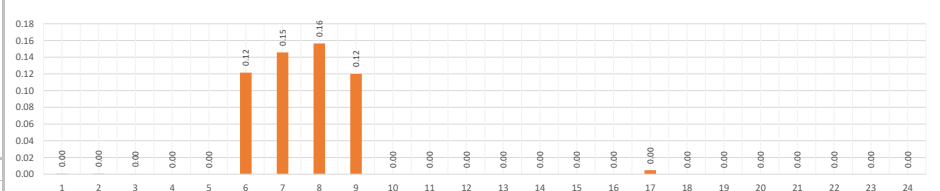

HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGÍA ANTES DE LA COMPENSACIÓN

% USO DE FASES DE COMPENSACIÓN	INDUCTIVA	
	ETAPA	kVAR
	FLJA	
	A	0.25
	B	0.33
	C	0.5
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	J	
K		


COMPARATIVO DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA TOTAL ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN (kVarh)

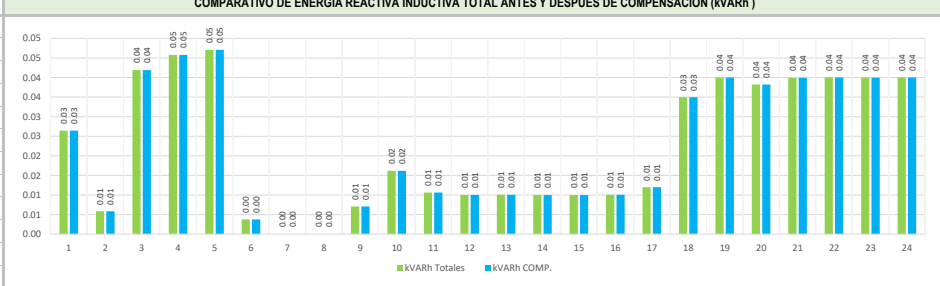


ANÁLISIS OPERATIVO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN

FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS INSTALADAS	7
FASES DE COMPENSACIÓN SEGÚN ETAPAS EN USO	
ETAPA FLJA	NO
% DE USO DE LAS FASES DE COMPENSACIÓN	-14%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (ANTES)	7.64%
% DIARIO DE ENERGÍA CAPACITIVA SOBRE ACTIVA (DESPUES)	7.64%
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (ANTES)	NO
DIA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN (DESPUES)	NO
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (ANTES)	25.0%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (ANTES)	
% MAXIMO DE ENERGIA INDUCTIVA / ACTIVA (DESPUES)	25.0%
HORAS DE REGISTRO DE ENERGÍA INDUCTIVA (DESPUES)	
kVAR MÁXIMOS COMPENSADOS POR EL SISTEMA	1


% DE ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA SOBRE ENERGÍA ACTIVA POR HORA (ANTES Y DESPUES DE COMPENSACIÓN)

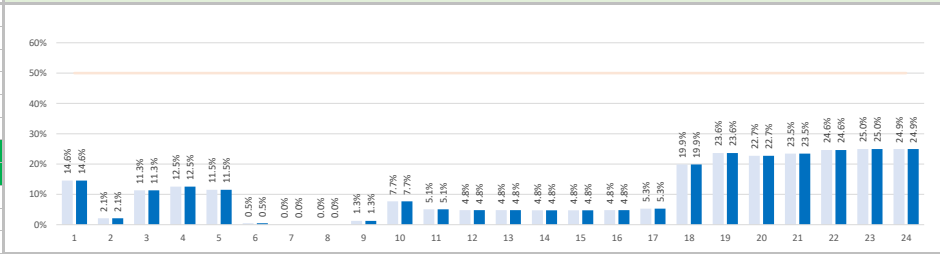

ENERGÍA REACTIVA CAPACITIVA REGISTRADA CON OPORTUNIDAD DE PENALIZACIÓN POR EFECTO DE LA ETAPA FLJA DE COMPENSACIÓN (kVarh)

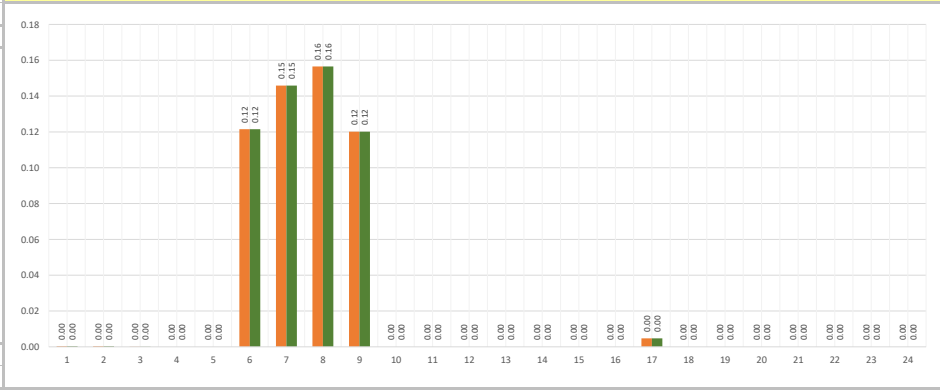

COMPARATIVO ANTES Y DESPUES DE COMPENSAR

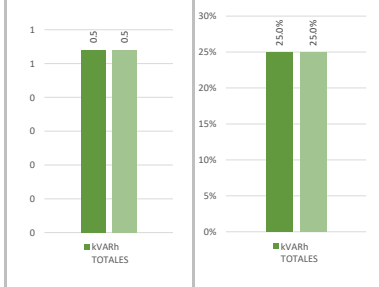

HORAS PENALIZADAS POR TIPO DE ENERGIA DESPUES DE LA COMPENSACIÓN

INDUCTIVA	CAPACITIVA	
	ETAPA	kVAR
FLJA		
A	0.25	
B	0.33	
C	0.5	
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		