

Código : 1832171

Factibilidad : MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO CALLE 45, VÍA

Ubicación : BUCARAMANGA BUCARAMANGA

Registro de la Solicitud

Cédula Solicitante : 1007861627

Nombre Solicitante : FRANK CAMILO NUÑEZ MANOSALVA

Fecha Registro : 14/09/2023 **Fecha Vencimiento :** 14/09/2024

Punto de Amarre

Circuito : 24 501 PALENQUE 1

Subestación : PALENQUE

Apoyo Físico : 1037889

Tension Nodo Kv : 13.74

Nodo : A

Icct(ka) : 7.81

I Total : 96.4


Iccm(ka) : 3.76

Observaciones :

Se renueva factibilidad ya aprobada 1832171, ESSA le autoriza conexión a red con punto de amarre en el apoyo 1037889. Carga aprobada 45kVA. red trifásica cumpliendo normas, P.O.T. vigente y cumpliendo

Aprobación

Firma Aprobación

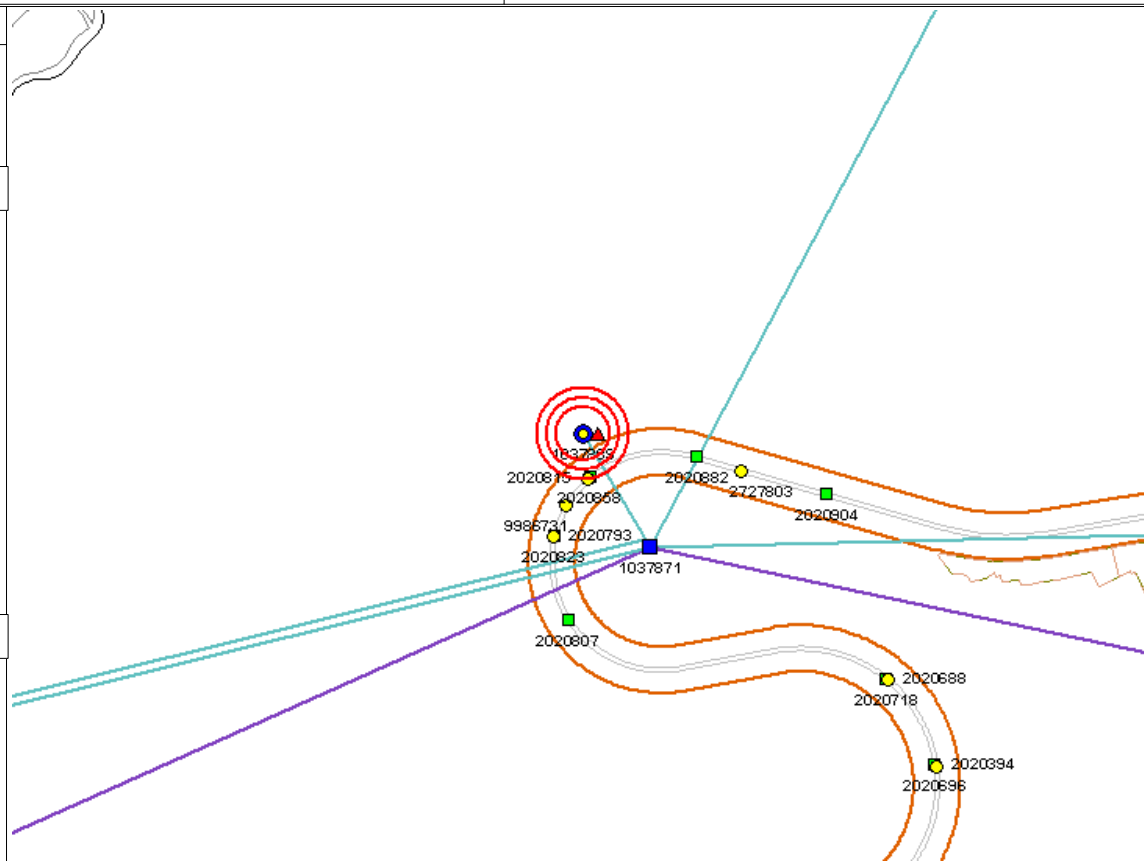

Carga Instalada	Código del transformador	Propietario	Fp	Fd	Fases	Carga
	730751	PARTICULAR	0.9	0.75	3	45
Carga Contratada (KVA)						0
Total Carga (KVA)						45

Debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 13 Y 22 del