

**Código : 1832002**

**Factibilidad :** MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO CALLE 45, VÍA

**Ubicación :** BUCARAMANGA BUCARAMANGA

**Registro de la Solicitud**

**Cédula Solicitante :** 1007861627

**Nombre Solicitante :** FRANK CAMILO NUÑEZ MANOSALVA

**Fecha Registro :** 14/09/2023 **Fecha Vencimiento :** 14/09/2024

**Punto de Amarre**

**Circuito :** 28 501 SUR 1

**Subestación :** SUR

**Apoyo Físico :** 1035878

**Tension Nodo Kv :** 13.7

**Nodo :** A

**Icct(ka) :** 2.95

**I Total :** 108


**Iccm(ka) :** 2.31

**Observaciones :**

Se renueva factibilidad ya aprobada 1832002, ESSA le autoriza conexión a red con punto de amarre en el apoyo 1035878. Carga aprobada 45kVA. red trifásica cumpliendo normas, P.O.T. vigente y cumpliendo

**Aprobación**

Firma Aprobación

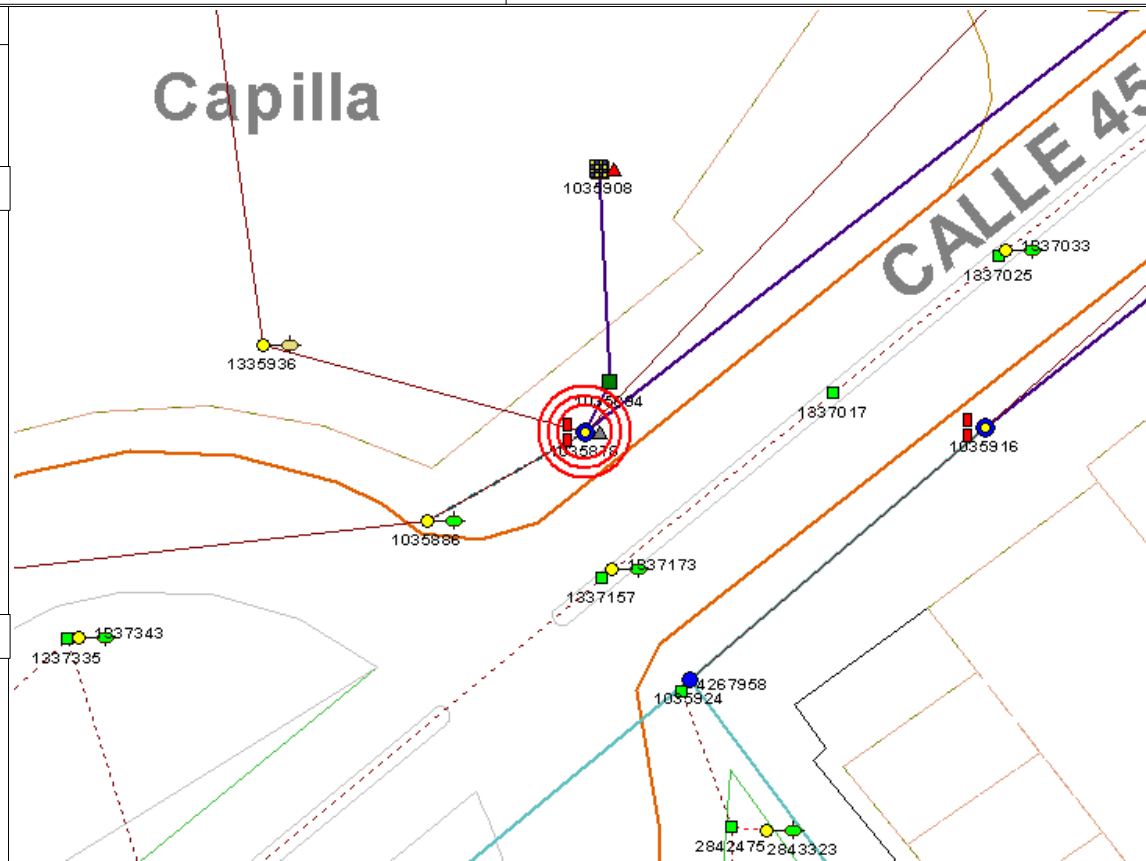

Carga Instalada	Código del transformador	Propietario	Fp	Fd	Fases	Carga
	730737	PARTICULAR	0.9	0.75	3	45
Carga Contratada (KVA)						0
Total Carga (KVA)						45