

**Código : 1832171**

**Factibilidad :** MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO CALLE 45, VÍA

**Ubicación :** BUCARAMANGA BUCARAMANGA

**Registro de la Solicitud**

**Cédula Solicitante :** 1007861627

**Nombre Solicitante :** FRANK CAMILO NUÑEZ MANOSALVA

**Fecha Registro :** 31/08/2023 **Fecha Vencimiento :** 31/08/2024

**Punto de Amarre**

**Circuito :** 24 501 PALENQUE 1

**Subestación :** PALENQUE

**Apoyo Físico :** 1037889

**Tension Nodo Kv :** 13.74

**Nodo :** A

**Icct(ka) :** 7.81

**I Total :** 96.4


**Iccm(ka) :** 3.76

**Observaciones :**

Se aprueba solicitud en media tensión, conexión con punto de amarre en el apoyo 1037889. Carga aprobada 30kVA, red trifásica cumpliendo normas, P.O.T. vigente y cumpliendo matriz de requisitos,

**Aprobación**

Firma Aprobación

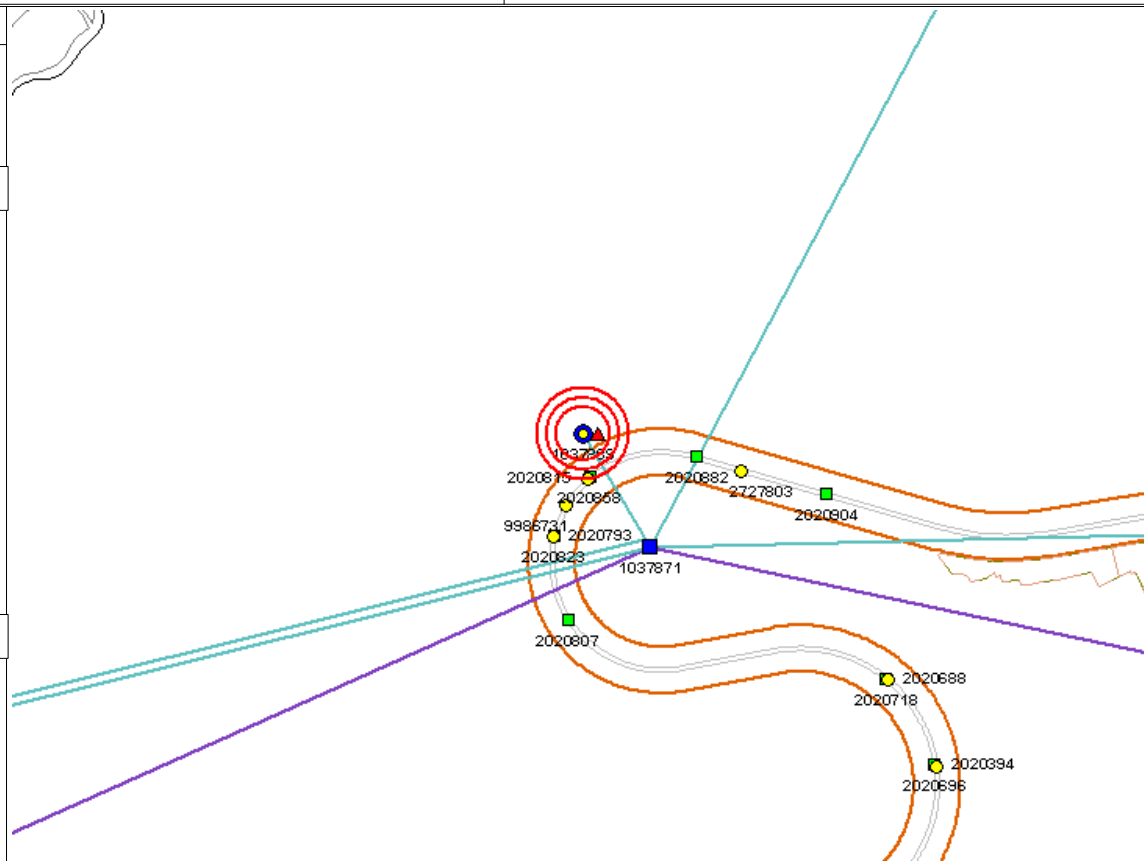

Carga Instalada	Código del transformador	Propietario	Fp	Fd	Fases	Carga
	730751	PARTICULAR	0.9	0.75	3	30
Carga Contratada (KVA)						0
Total Carga (KVA)						30

Debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 13 Y 22 del