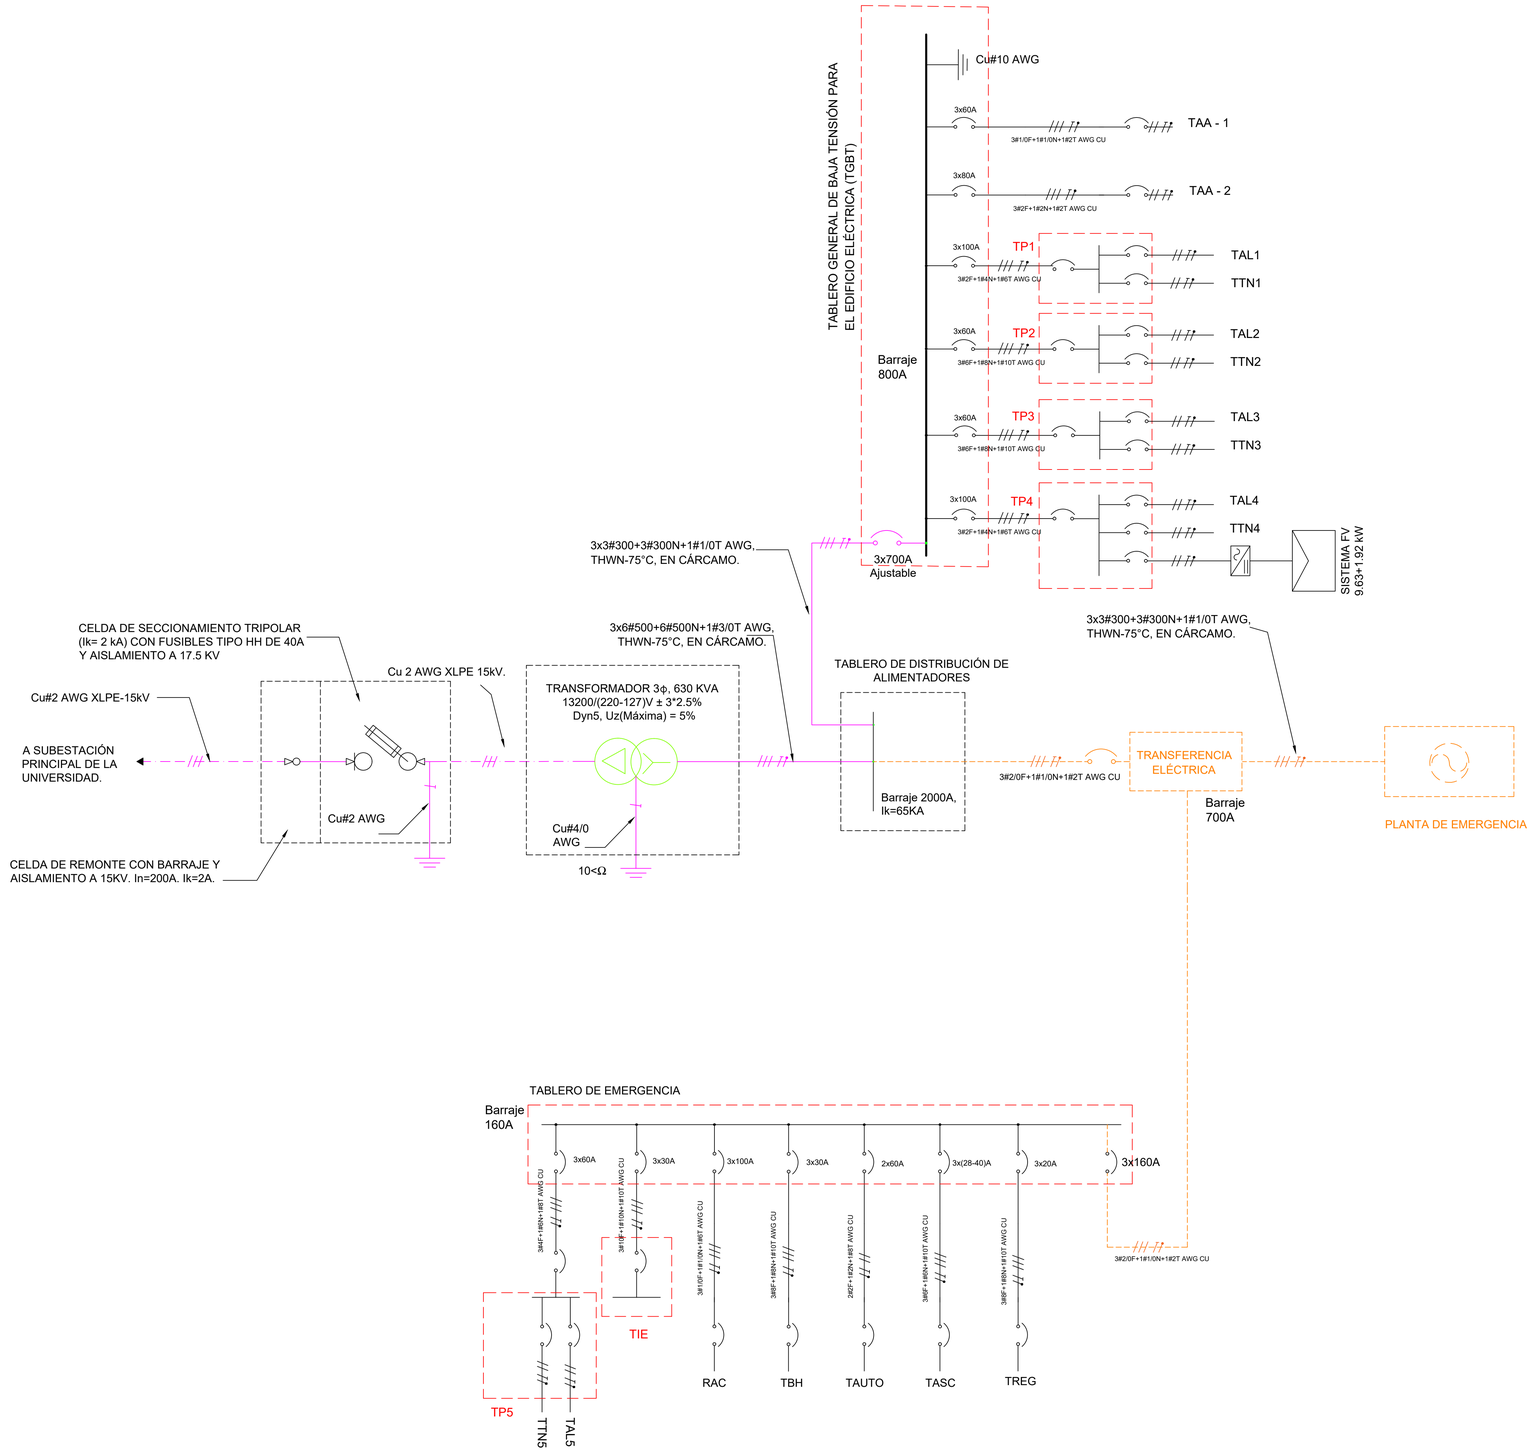

Universidad Industrial de Santander

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO DE ARCO ELÉCTRICO EN SUBESTACIONES DE USO FINAL Y SU APLICACIÓN EN UN CASO DE ESTUDIO EN LA UIS

REALIZÓ :

SAÚL RICARDO RAMÍREZ QUINTERO

CÓDIGO: 2132044

JORGE LEONARDO TORREGROSA CASTILLO

CÓDIGO: 2083596

ABRIL - 2023

PLANO :

01/01